

Frontbündige Druck- und Füllstandtransmitter - Modulares System PZT Serie 100/101 -



MERKMALE

- **MODULARES PROZESSANSCHLUSSSYSTEM MIT ELASTOMER-FREIEM DICHTKONUS**
- **PRÄZISE MESSUNGEN MIT $\leq \pm 0,15\%$ FS**
- **TURN-DOWN 10**
- **INTEGRIERTE VOR-ORT-ANZEIGE ODER EXTERNES ANZEIGE- UND BEDIENMODUL OPUS^M FÜR PARAMETRIERUNG UND MESSWERTANZEIGE**
- **HOHE SCHUTZARTEN IP 67 UND IP 69K**
- **VAKUUM-FESTE MESSZELLE**
- **ANWENDUNGSSTÄRKEN: INHALTSMESSUNGEN AN DRUCKÜBERLAGERTEN TANKS / VAKUUMMESSUNGEN UNTER HOHEN TEMPERATUREN**

BESCHREIBUNG

Die Drucktransmitter PZT eignen sich für Druck- und Füllstandsmessungen in Rohrleitungen und Behältern. Der frontbündige Prozessanschluss mit elastomerfreiem Dichtkonus und Edelstahlmembran ist für Messungen mit höchsten hygienischen Anforderungen prädestiniert.

Die vakuumfeste Messzelle mit Edelstahlmembran funktioniert nach dem piezoresistiven Messprinzip. Die Drucktransmitter PZT sind auf Messbereiche von $-1/0 \dots 0,35$ bis $-1/0 \dots 100$ bar ausgelegt. Sondermessbereiche sind ebenfalls verfügbar. Durch die Konstruktion für dauerhafte Mediumstemperaturen bis 125°C bzw. 200°C sind die Transmitter CIP- und SIP-reinigbar. Die hohen Schutzarten IP67 und IP69K ermöglichen zudem eine sichere Außenreinigung mit Schaum und Hochdruckreiniger und verhindern zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gerät. Als zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit ist die Elektronik im Gehäuse komplett vergossen.

Frontbündige Druck- und Füllstandtransmitter - Modulare System PZT Serie 100/101 -



Alle Drucktransmitter der Serie 100/101 sind für universelle Anwendungen entwickelt, besonders auch für Anwendungen bei dauerhaft hohen Temperaturen bis 200°C. Des Weiteren können die Drucktransmitter über die Vor-Ort-Anzeige bei der Serie 100 sowie das Anzeige- und Bedienmodul OPUSM bei der Serie 101 einfach ausgelesen und konfiguriert werden.

TECHNISCHE DATEN


Allgemeine Angaben				
Gerätetyp/Messprinzip	PIEZOTEC PZT 100/101: piezoresistiv			
Eingang				
Messbereiche	PZT 100/101			
Standard-Nennmessbereiche [bar]	relativ	ÜSI	absolut	ÜSI
ÜSI=Überlastsicherheit [bar]	0...0,35	1		
	0...1	3	0...1	3
	-1/0...2,5	8	0...2,5	8
	-1/0...5	15	0...5	15
	-1/0...10	30	0...10	30
	-1/0...30	90	0...30	90
Sondermessbereiche auf Anfrage alle Messzellen sind vakuumfest	-1/0...100	250	0...100	250
Einstellung Messbereiche	über die Tastatur des Anzeige- und Bedienmoduls OPUSM / der integrierten Vor-Ort-Anzeige			
Einstellbereiche	Messanfang zero: 0...90%	des Sensor- Nennmessspanne		TD=10
	Messspanne span: 10...100%	der Sensor-Nennmessspanne		
Berstdruck DIN16086	≥ 4-facher Nennmessbereich			
Ausgang				
Ausgangssignal	2-Leiter: 4...20mA mit Testkreisanschluss im Gerät			
Ausfallsignal	wahlweise: 3,8mA, 22mA, hold (letzten Wert halten)			
Strombegrenzung	3,85mA und 21,5mA (Normalbetrieb)			
Integrationszeit	0...300s stufenlos wählbar (Einstellzeit nach Drucksprung)			
Messgenauigkeit				
Referenzbedingungen	gem. DIN IEC 770			
Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit gemäß Grenzpunkt-methode DIN IEC 770	≤ ± 0,15% auf Sensor-Nennmessbereich			
Einschaltzeit	< 5s (Gerät führt einen Selbsttest durch)			
Einstellzeit (ohne Dämpfung)	< 200ms			
Langzeitdrift	≤ 0,2% Spanne pro Jahr			
Thermische Hysterese	≤ ± 0,2% vom Sensor-Nennmessbereich / 10K (-20...+80°C) ab 4bar (PZT) ≤ ± 0,3% vom Sensor-Nennmessbereich / 10K (-20...+80°C) bis 0,6bar (PZT)			
Einsatzbedingungen				
Montagelage/Kalibrationslage	beliebig / senkrecht stehend (lageabhängige Nullpunktverschiebung)			
Mediumtemperatur	T1: -40...+125°C (kurzzeitig 140°C für eine Stunde) T2: -40...+200°C (Hochtemperatursausführung)			
Umgebungs- Lagertemperatur	Typ 101: -40...+85°C Typ 100: -30...+75°C (unter -20°C besteht erhöhte Gefahr von Kabelbrüchen / die Anzeige kann eine eingeschränkte Funktion aufweisen)			
Schutzart gemäß EN60529	IP 67 und IP 69K			
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfähigkeit: nach DIN IEC 61000-6-2 Störausstrahlung: nach DIN IEC 61000-6-4			
Konstruktiver Aufbau				
Elektrischer Anschluss	- Standard:Kabelverschraubung M16x1,5 Messing vernickelt (Edelstahl auf Anfrage) - optional:Rundsteckverbinder M12x1 Messing vernickelt (Edelstahl auf Anfrage) - optional:Winkelstecker gemäß EN 175301-803 - optional:Referenzkabel			
Prozessanschluss	- Membran frontbündig verschweißt, Material Wkst. 1.4404 - Elastomerfreier Dichtkonus und Andruckschraube M38x1,5, Gerät ausrichtbar			

Frontbündige Druck- und Füllstandtransmitter - Modulare System PZT Serie 100/101 -

TECHNISCHE DATEN

Konstruktiver Aufbau		
Werkstoffe	- Feldgehäuse / Deckel: - Gehäusedichtung: - Druckausgleichselement: - Sichtfenster (Typ 100): - Prozessanschluss / Anschlussadapter: - Prozessmembran: - Verschlusschraube (Typ 101): - Referenzkabel: 5-adrig mit Referenzschlauch:	CrNiSt 1.4301 (304) FPM (Viton®) Polyamid Polycarbonat CrNiSt 1.4404 (316L) CrNiSt 1.4435/1.4404 (316L) CrNiSt 1.4301 (304) PUR (Empfehlung: max. 80m)
Füllflüssigkeit	- Silikonöl (FDA)	
Anzeige und Bedienung		
Anzeige	LCD, 4-stellig numerisch und 5-stellig alphanumerisch Typ 100: integrierte Vor-Ort-Anzeige (nicht trennbar vom Gerät) Typ 101: externes Anzeige- und Bedienmodul OPUSM	
Darstellbare Einheiten	Druck: mbar, bar, psi, Pa, mH ₂ O, mmHg, Torr, atm, at, kg/cm ² Temperatur: °C, °F, K, °R, °Ré	
Zusätzliche Anzeigen	Ausgangsstrom in mA oder % (bezogen auf Spanne)	
Bedienung	100: über Konfigurationsmenü mit integrierter Vor-Ort-Anzeige 101: über Konfigurationsmenü mit externem Anzeige- und Bedienmodul OPUSM	
Hilfsenergie		
Versorgungsspannung/Bürde	12-36V DC, max. Bürde: (Vsupply – 12V) / 24mA	
Zubehör Serie 100		
Anzeige- und Bedienmodul OPUSM	externes Anzeige- und Bedienmodul, CrNiSt, IP 67, 41x70mm, 1m Anschlusskabel und Rundsteckverbinder M12x1	
Zertifikate	Kalibrierzertifikat Konformitätserklärung Materialzeugnisse nach EN 10204	
Prozessanschlussadapter	siehe Bestellinformationen	


MASSZEICHNUNGEN (Maße in mm)

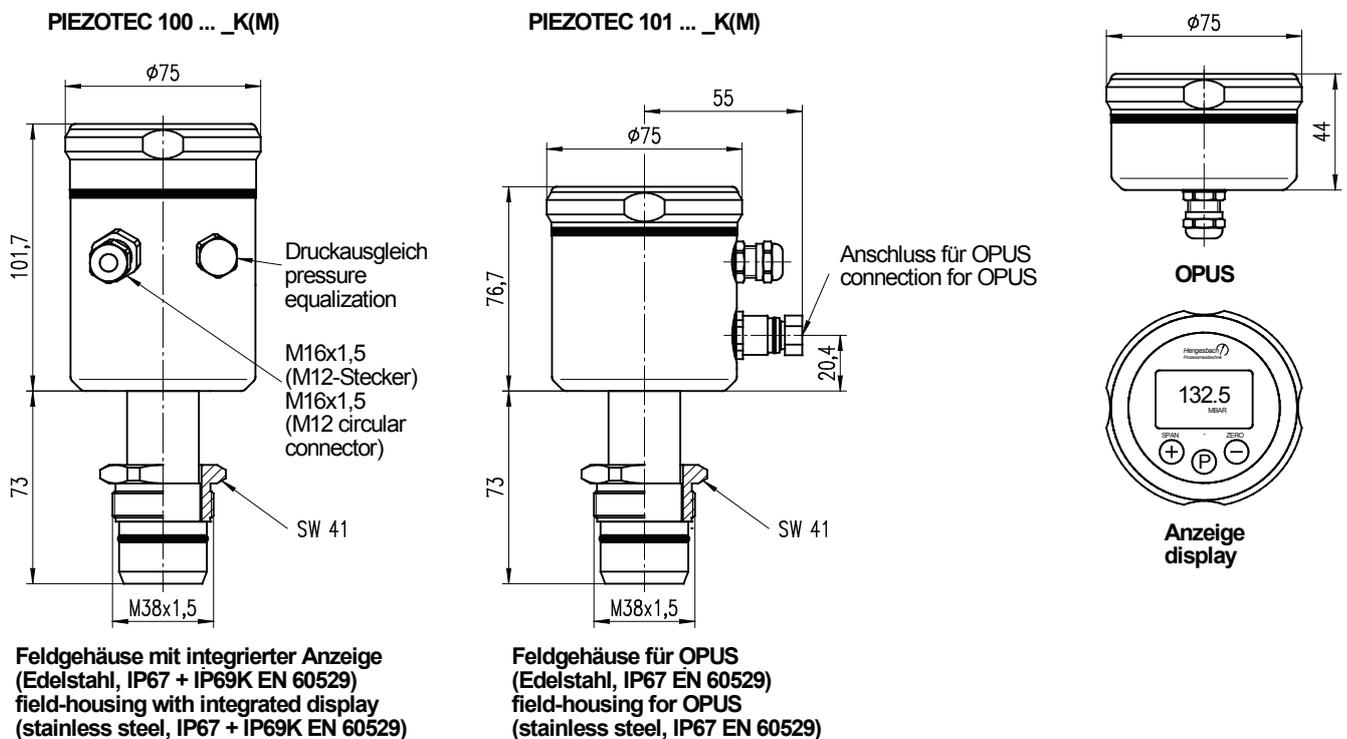


Frontbündige Druck- und Füllstandtransmitter - Modulare System PZT Serie 100/101 -

MASSZEICHNUNGEN (Maße in mm)


Prozessanschlussadapter: (weitere Ausführungen auf Anfrage)
adapters for process-connection: (other constructions on request)

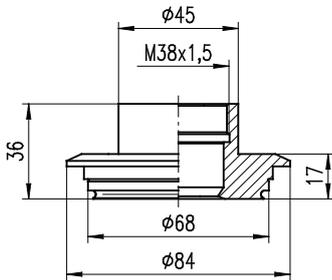


PVA6FPZT
VARIVENT-Flansch Ø68
VARIVENT-flange Ø68

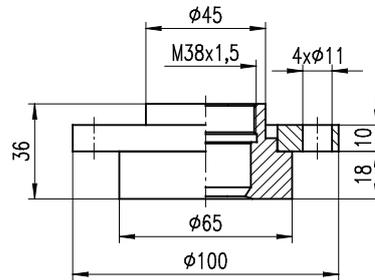


PDR6FPZT
DRD-Flansch Ø65
DRD-flange Ø65




PCL5FPZT
Clamp DIN 32676 - DN50

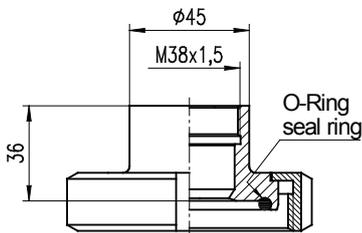

PBS...FPZT
Bundstutzen DIN 11864-1
Form A; DN40, DN50
collar nozzle DIN 11864-1
form A; DN40, DN50

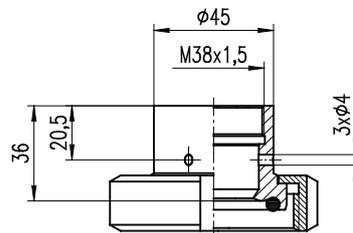

PBS4LPZT
Bundstutzen DIN 11864-1
DN40, mit 3 Leckagebohrungen
collar nozzle DIN 11864-1
DN40, with 3 leakage drills




PMN...FPZT
Kegelstutzen DIN 11851
conical nozzle DIN 11851
DN40, DN50

Frontbündige Druck- und Füllstandtransmitter - Modulare System PZT Serie 100/101 -

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der elektrische Anschluss erfolgt standardmäßig über eine Kabelverschraubung M16x1,5. Nach Abnahme des Gerätedeckels wird die Verbindung über Schraubklemmen hergestellt. Das Anschlusschema im Kopf des Transmitters ist in folgender Abbildung zu sehen:

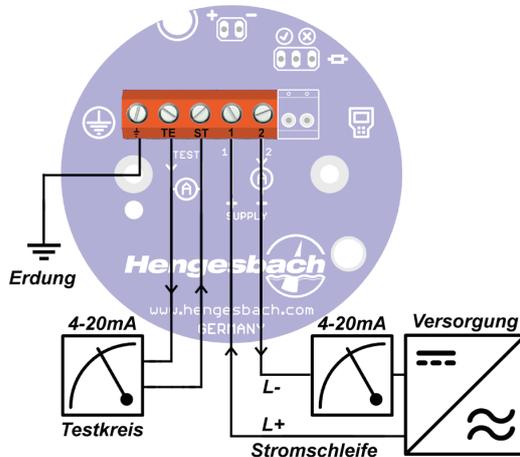

Der Anschluss der Versorgungsspannung erfolgt über die beiden Klemmen 1 (+) und 2 (-). Der in dieser Schleife fließende Strom repräsentiert den anliegenden Messwert.

Die Klemmen **TE** und **ST** stellen einen Testkreisanschluss zur Verfügung, an dem mit einem Strommessgerät der momentane Schleifenstrom unterbrechungsfrei gemessen werden kann.

Alternative Anschlussmöglichkeiten sind ein Rundsteckverbinder M12x1, ein Winkelstecker nach EN 175301-803 sowie ein ab Werk angeschlossenes Referenzkabel mit integrierter Entlüftungskapillare. Das Referenzkabel ist in Längen zwischen 1-80m lieferbar. Die elektrischen Belegungen sind nachfolgend aufgeführt:

Rundsteckverbinder M12x1	Winkelstecker gemäß EN 175301-803	angeschlossenes Referenzkabel								
		<table border="1"> <tr> <td>braun</td> <td>Versorgung +</td> </tr> <tr> <td>schwarz</td> <td>Versorgung -</td> </tr> <tr> <td>weiß</td> <td>Erde</td> </tr> <tr> <td>Schirm</td> <td>Erde</td> </tr> </table>	braun	Versorgung +	schwarz	Versorgung -	weiß	Erde	Schirm	Erde
braun	Versorgung +									
schwarz	Versorgung -									
weiß	Erde									
Schirm	Erde									

KALIBRIERUNG / EINSTELLUNG

Werkseitige Konfiguration

Messbereich kalibriert:

Nennmessbereich, bzw. gemäß Bestelldaten

Stromausgang:

4...20mA mit erweiterter Spanne zwischen 3,9...21mA

Dämpfung:

0s

Netzfrequenz:

50Hz

Messwert/Maßeinheit:

Druck/mbar


Stromausgang bei Störung:

hold (letzter Wert wird gehalten)

Konfigurationsmenü/Parameterliste (Grundeinstellungen der ersten Parameterebene)

Nr.	Parameter	Erklärung
P-0 OFFSET	Offset	Mit diesem Parameter kann der Messbereichsanfang eingestellt werden. Dem hier eingestellten Wert wird der Ausgangsstrom von 4mA zugewiesen. Der einstellbare Bereich liegt bei 0...90% des Sensor-Nennmessbereiches.
P-1 SPAN	Spanne	Die Spanne legt den Messbereichsendwert fest. Der hier eingestellte Wert repräsentiert einen Ausgangsstrom von 20mA. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 10...100% des Sensor-Nennmessbereiches.
P-2 I OUT	Ausgangsstrom	Die Stromspanne von 4...20mA kann bei Bedarf invertiert werden. Der Messbereichsanfang entspricht im invertierten Zustand 20mA, das Messbereichsende dementsprechend 4mA.
P-3 DAMP	Dämpfung	Bei stark schwankenden Druckverhältnissen kann der Messwert durch eine Aktivierung der Dämpfung beruhigt werden.
P-4 MAINS	Netzfrequenz	Die Einstellung der am jeweiligen Einsatzort verwendeten Netzfrequenz dient der Störunterdrückung im Gerät. Das Netzbrummen der Spannungsversorgung kann somit weitestgehend ausgeblendet werden.
P-5 UNIT	Maßeinheit	Je nachdem, welcher Messwert (Druck, Temperatur, Volumen, Masse) aktuell angezeigt wird, kann hier zwischen verschiedenen Maßeinheiten gewählt werden.
P-6 DISPL	Messwert	In diesem Parameter erfolgt die Auswahl des angezeigten Messwertes. Je nach Konfiguration des Gerätes kann zwischen Druck, Temperatur, Strom oder Prozent gewählt werden.
P-7 BIAS	Vordruck	Durch Eingabe eines Vordrucks kann ein eventueller Offset-Druck, welcher nicht mit ins Messergebnis eingehen soll, ausgeblendet werden. Dies ist insbesondere bei Volumenmessungen in unter Druck stehenden Behältern nützlich.
P-8 LIMIT	Schleppzeiger	Das Gerät schreibt fortlaufend den Minimal- und Maximalwert des Prozessdrucks mit. Mit Hilfe dieser Angabe kann ermittelt werden, ob der Transmitter außerhalb seines zulässigen Bereiches betrieben wurde.
P-9 LOCK	Gerätesperre	Für Parameter, in denen Einstellungen am Gerät vorgenommen werden können, ist es möglich eine Eingabesperre zu setzen. Diese verhindert, dass unbedacht Änderungen am Gerät vorgenommen werden können.
P-10 I ERR	Strom im Fehlerfall	Bei einer Störung im Transmitter kann der Ausgangsstrom den unteren Grenzwert (3,8mA), den oberen Grenzwert (22mA) oder den letzten gültigen Wert (Hold) annehmen.
P-11 VERSN	Version	Sowohl die Version der installierten Hardware (Elektronik), wie auch der in dem Gerät arbeitenden Software (Firmware) kann in diesem Parameter eingesehen werden. Bei Störungen kann so auf die Revision des Gerätes geschlossen werden.

Konfigurationsmenü/Parameterliste (Grundeinstellungen der ersten Parameterebene)

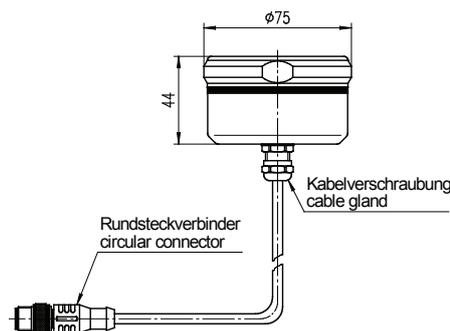

externes Bedienmodul OPUS
external operation module OPUS

Die Parametrierung des Transmitters sowie die Messwertanzeige vor Ort erfolgen durch die im Gerät fest integrierte Vor-Ort-Anzeige (Typ 100) bzw. über das in einem externen Gehäuse untergebrachten Anzeige- und Bedienmodul OPUS^M (Typ 101).

Frontbündige Druck- und Füllstandtransmitter - Modulare System PZT Serie 100/101 -



BESTELLINFORMATIONEN für PIEZOTEC (PZT)

Elektronik

100	4-20mA, LCD-Anzeige eingebaut, TD 10
101	4-20mA, bedienbar mit OPUSM, TD 10

Sensormessbereich / Druckart

C	0,35bar max. Überlast 1bar
E	1bar max. Überlast 3bar
G	2,5bar max. Überlast 8bar
J	5bar max. Überlast 15bar
K	10bar max. Überlast 30bar
M	30bar max. Überlast 90bar
Q	100bar max. Überlast 250bar
R	Relativdruck, Überdruck (0...xxxbar)
N	Relativdruck, Unterdruck (-1...xxxbar)
A	Absolutdruck

Elektrischer Anschluss

K	Kabelverschraubung M16x1,5
M	Rundsteckverbinder M12x1
R05	Referenzkabel, 5m, fest angeschlossen
R10	Referenzkabel, 10m, fest angeschlossen
R15	Referenzkabel, 15m, fest angeschlossen
R20	Referenzkabel, 20m, fest angeschlossen
R25	Referenzkabel, 25m, fest angeschlossen
RXX	Referenzkabel, Länge über 20m bitte im Klartext angeben (max. 80m)

Ausführungsoptionen

T1	Normaltemperaturlausführung
T2	Hochtemperaturlausführung für Mediumstemperaturen bis 200°C

PZT

--	--	--	--	--

Nennmessbereich falls abweichend vom Sensormessbereich

Frontbündige Druck- und Füllstandtransmitter - Modularsystem PZT Serie 100/101 -



BESTELLINFORMATIONEN für Zubehör PIEZOTEC PZT

Prozessanschlussadapter (bitte separat bestellen)	Artikelnummer
Clamp DIN 32676, DN50, 1.4404 (316L)	Z-PCL5FPZT
DRD-Flansch Ø 65 mm; 1.4404 (316L)	Z-PDR6FPZT
Kegelstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11851, DN40, 1.4404 (316L)	Z-PMN4FPZT
Kegelstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11851, DN50, 1.4404 (316L)	Z-PMN5FPZT
Kegelstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11851, DN65, 1.4404 (316L)	Z-PMN6FPZT
Gewindestutzen DIN 11851, DN40, 1.4404 (316L)	Z-PMG4FPZT
Gewindestutzen DIN 11851, DN50, 1.4404 (316L)	Z-PMG5FPZT
Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-1, DN40, 1.4404 (316L)	Z-PBS4FPZT
Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-1, DN40, mit 3 Leckagebohrungen, 1.4404 (316L)	Z-PBS4LPZT
Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-1, DN50, 1.4404 (316L)	Z-PBS5FPZT
VARIVENT®-Flansch Ø 68 mm, DN40-125, 1.4404 (316L)	Z-PVA6FPZT
VARIVENT®-Flansch Ø 68 mm, DN40-125, mit 3 Leckagebohrungen, 1.4404 (316L)	Z-PVA6LPZT
anderer Prozessanschluss	auf Anfrage

Zubehör/Montageteile (bitte separat bestellen)	Artikelnummer
Externes Bedienmodul OPUS ^M , für Elektronik 101, 1.4301 (304)	OPUS ^M
O-Ring 28x2,5 aus EPDM (FDA)	Z-POR1FPZM
Einschweiß-Blockflansch DRD, 1.4435 (316L)	Z-PBF9FDRD
Flachdichtung aus ePTFE für DRD-Flansch (FDA)	Z-FLD ePTFE DRD
4 Stück Befestigungsschrauben für DRD-Flansch, 1.4301 (304)	Z-ZDRDSK10/20
Referenzkabel aus PUR mit Druckausgleichskapillare (bitte gewünschte Länge in m angeben)	BT-RK DTM
Abnahmezeugnis 3.1 nach EN 10204 für Materialzusammensetzung	Z-WZ31-3.1_M01
Abnahmezeugnis 3.1 nach EN 10204 für Oberflächengüte ≤0,8µm bzw. Standard	Z-WZ31-3.1_OF1
Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204	Z-WZ21-2.1
Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204	Z-WZ22-2.2

Bitte beachten Sie den zulässigen Nenndruck des gewählten Prozessanschlusses.
 Angegebene Spezifikationen und Zertifizierungen sind nur unter der Verwendung von Hengesbach Original-Teilen gewährleistet.
 Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, Änderungen daher vorbehalten.